

Nebenstelle


Einzelsteuerung

IndelStein

Leitungsverzweigung

Gruppen- und Einzelsteuerung auf einer Phase

(Stromaufnahme der Motoren beachten! Gegebenenfalls neu einspeisen.)

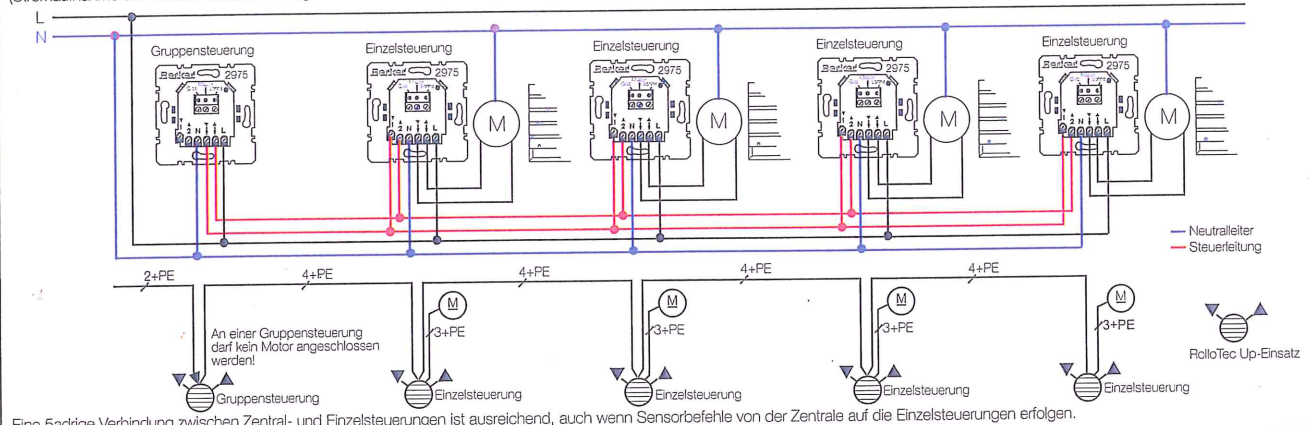

Eine 5adrige Verbindung zwischen Zentral- und Einzelsteuerungen ist ausreichend, auch wenn Sensorbefehle von der Zentrale auf die Einzelsteuerungen erfolgen.